



报告编号: 00901-A2025CCC0307-4895904



240008343976



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他

申请编号: A2025CCC0307-4895904

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3DCB-125E、TGM3DCB-125S

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM3DCB-125E、 TGM3DCB-125S 商 标: TENGEN 样品数量: 19 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-11-07、2025-12-08 完成日期: 2026-01-15	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见附页

主检: 孙艳波	日期: 2026-01-15	(检测机构名称、盖章) 2026 年 01 月 15 日
审核: 刘威	日期: 2026-01-15	
签发: 何吉福	日期: 2026-01-15	

备注: 无

附页:

TGM3DCB-125E、TGM3DCB-125S

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: DC250V;

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

额定运行短路分断能力 Ics(kA): E 型: 40kA、S 型: 50kA;

额定极限短路分断能力 Icu(kA): E 型: 40kA、S 型: 70kA;

额定短时耐受电流 Icw(kA/s): 3kA/0.1s

选择性类别: A;

适用于隔离;

配用的辅助触头和报警触头:


辅助触头 (1NO1NC、2NO2NC)、报警触头 (1NO1NC);

Ith: 3A;

AC-15: AC380/400/415V/0.4A;

DC-13: DC110/220/250V/0.2A;

3P 外形,2 极串, 直流接线方式如下图:

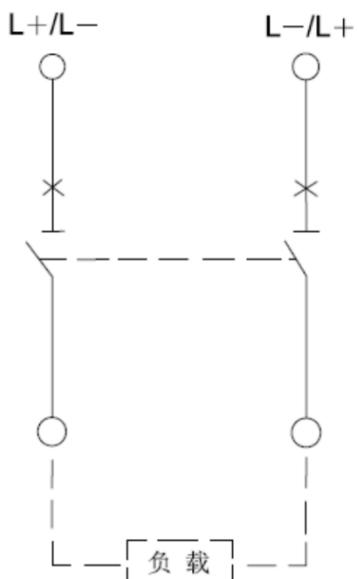

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0307-4895904
首页	√	2	00901-A2025CCC0307-4895904
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0307-4895904
安全型式试验报告	√	128	00901-A2025CCC0307-4895904
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定:
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验